


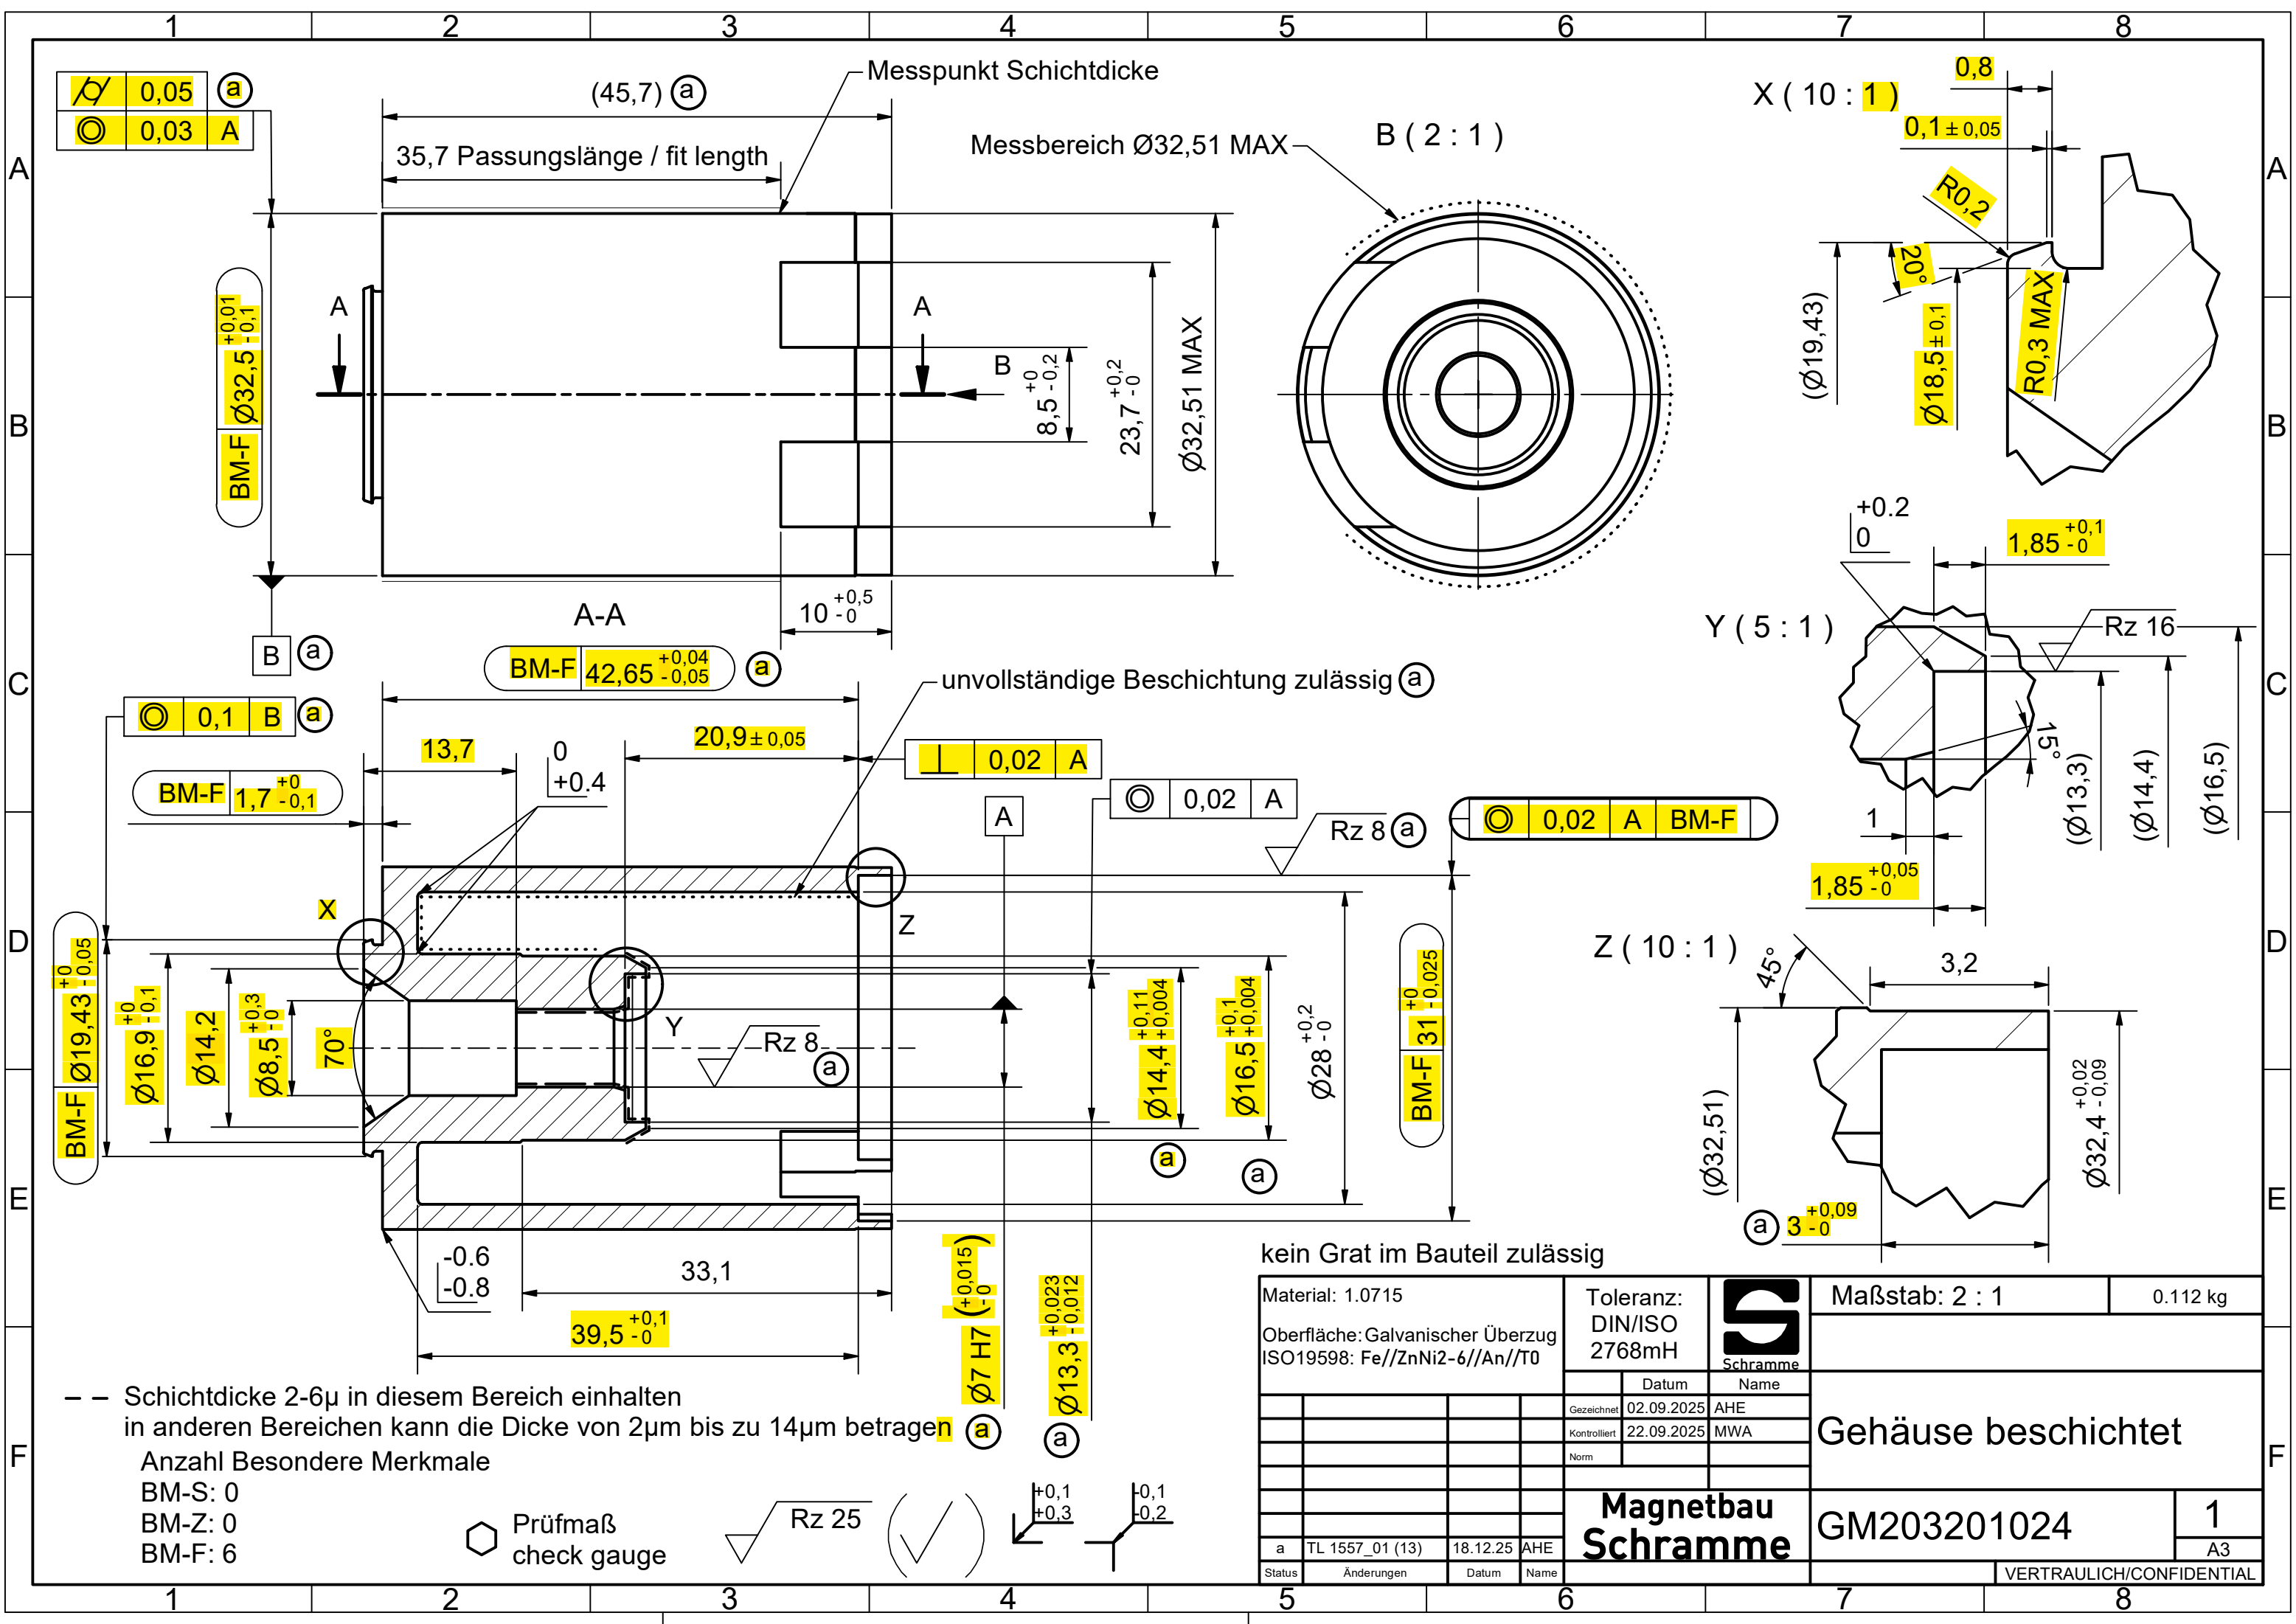

	0,05	(a)
	0,03	A

BM-F $\varnothing 32,5^{+0,01}_{-0,1}$

B (a)

	0,1	B (a)
--	-----	-------

BM-F $1,7^{+0}_{-0,1}$

BM-F $\varnothing 19,43^{+0}_{-0,05}$

$\varnothing 16,9^{+0}_{-0,1}$
 $\varnothing 14,2$
 $\varnothing 8,5^{+0,3}_{-0}$

70°

BM-F $42,65^{+0,04}_{-0,05}$ (a)

	0,02	A
--	------	---

A

	0,02	A
--	------	---

Rz 8 (a)

	0,02	A	BM-F
--	------	---	------

BM-F $31^{+0}_{-0,025}$

$\varnothing 7 H7^{(+0,015)}_{(-0)}$ (a)

$\varnothing 13,3^{+0,023}_{-0,012}$ (a)

-- Schichtdicke 2-6µ in diesem Bereich einhalten
in anderen Bereichen kann die Dicke von 2µm bis zu 14µm betragen

Anzahl Besondere Merkmale

BM-S: 0
BM-Z: 0
BM-F: 6

Prüfmaß
check gauge

Rz 25 (✓)

$^{+0,1}_{+0,3}$ $^{+0,1}_{-0,2}$

kein Grat im Bauteil zulässig

Material: 1.0715 Oberfläche: Galvanischer Überzug ISO19598: Fe//ZnNi2-6//An//T0				Toleranz: DIN/ISO 2768mH		 Schramme	Maßstab: 2 : 1		0.112 kg				
					Datum	Name	Gehäuse beschichtet						
				Gezeichnet	02.09.2025	AHE							
				Kontrolliert	22.09.2025	MWA							
				Norm									
				Magnetbau Schramme			GM203201024					1	
a	TL 1557_01 (13)	18.12.25	AHE									A3	
Status	Änderungen	Datum	Name						VERTRAULICH/CONFIDENTIAL				